


代号

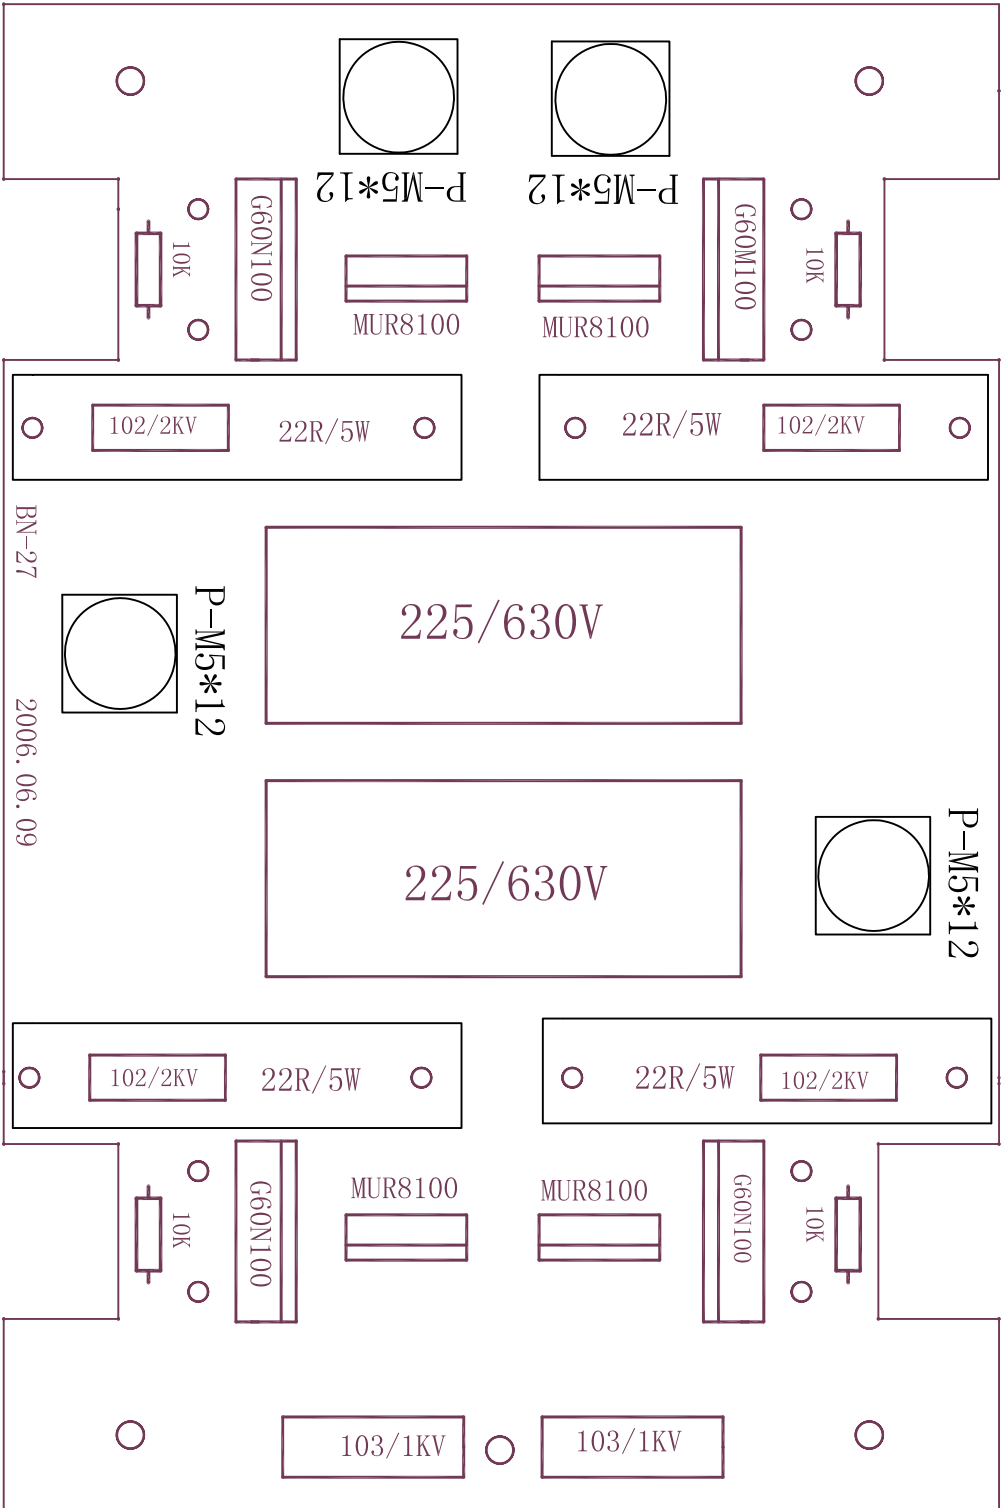

注：单管IGBT：G60N100;四个瓷片电容102 2KV
 插件时不插，由制板补在板后，平面朝外，
 IGBT由螺丝（如图中四个缺口）固定在散热器上。
 图中螺丝M5*12由制板注锡固定在板上，注意方向。

借(用)作修卷注
描 图
描 校
图底图总号
图底图总号
底图总号
签 字
日 期

设计	
审核	
标准化	
批准	
日期	

BN-27插件图

标记处数	更改单号	签字	日期
MAG250逆变器			
共 1 张 第 1 张			
A0			